QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI ACABAT

ETIQUETA

DADES DE L'EDIFICI

Normativa vigent construcció/rehabilitació

NBE-CT-79

Referència cadastral

8354406DG5185S0005TK

Tipus d'edifici	**Terciari**
Adreça	**Carrer Mont Llorer 4**
Municipi	**Sant Celoni**
C.P.	**08470**
C. Autònoma	**Catalunya**

ESCALA DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

	Consum d'energia kWh /m² any	Emissions kg CO_2 / m² any
A més eficient		
B		
C		
D		
E		
F	233	39
G menys eficient		

REGISTRE

5BPMXKK5Y

Vàlid fins

22/12/2032

Generalitat de Catalunya
Institut Català d'Energia

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

Despesa energètica de l'edifici

Data d'emissió
22/12/2022

Número de registre
5BPMXKK5Y

Normativa vigent construcció
NBE-CT-79

Referència cadastral
8354406DG5185S0005TK

Tipus d'edifici: Terciari / Oficines en edifici industrial
Adreça: Carrer Mont Llorer 4
Municipi: Sant Celoni
C.P.: 08470
C. Autònoma: Catalunya

Més informació sobre rehabilitació energètica

Comparativa del consum d'energia final de l'edifici en relació a la mitjana d'edificis

Edifici actual


Qualificació energètica d'emissions de CO_2: **F**

Emissions de CO_2
39.54 Kg CO_2 / m^2

Consum d'energia final
119.5 kWh / m^2 any

Demanda de calefacció
76.21 kWh / m^2 any

Demanda de refrigeració
4.76 kWh / m^2 any

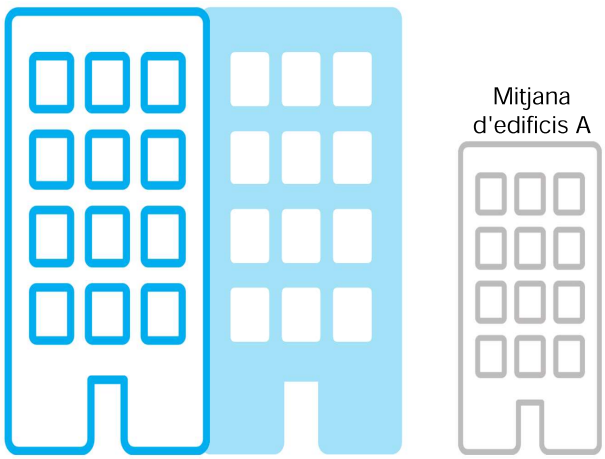

Mitjana

Qualificació energètica d'emissions de CO_2: **D**

Emissions de CO_2
48.4 Kg CO_2 / m^2

Consum d'energia final
85.34 kWh / m^2 any

Demanda de calefacció
67.99 kWh / m^2 any

Demanda de refrigeració
14.65 kWh / m^2 any

Mitjana d'edificis A

Qualificació energètica d'emissions de CO_2: **A**

Emissions de CO_2
17.22 Kg CO_2 / m^2


Consum d'energia final
33.8 kWh / m^2 any

Demanda de calefacció
39.1 kWh / m^2 any

Demanda de refrigeració
15.79 kWh / m^2 any

Emissions de CO_2

Les energies renovables ajuden a reduir les emissions.




Electricitat
Combustibles

Pot incloure les emissions d'equips ficticis definits pel programa de certificació, si no s'ha definit equips de calefacció i/o refrigeració, o no són suficients per a cobrir la demanda.

Font energètica dels equips definits
Aigua Calenta Sanitària (ACS) > Electricitat
Calefacció > Electricitat
Refrigeració > Electricitat

Transmitàncies

Pèrdua d'energia a través dels tancaments. Quan la transmitància és menor, el tancament aïlla més i hi ha menys pèrdues d'energia.



Façana
Edifici actual: W/m².K
Valor màxim en edificis nous: 0.75 W/m².K

Finestres
Edifici actual: W/m².K
Valor màxim en edificis nous: 3.1 W/m².K

Demanda energètica: energia necessària per assolir el confort a l'edifici.

Energia final: energia consumida a l'edifici.

Energia primària: energia de les fonts energètiques incloent les pèrdues per transformació, emmagatzematge i transport des del punt de producció al punt de consum. Energia que mostra a l'etiqueta d'eficiència energètica.

Altres dades

Estalvi d'energia si s'apliquen les mesures de millora	67	%
Estalvi econòmic si s'apliquen les mesures de millora	6871	€
Sobrecost econòmic anual que té l'edifici respecte mitjana de qualificació "A"	7313	€ / any
Cost aproximat de la factura energètica anual (segons dades de l'informe de certificació)	10198	€ / any

Quines energies renovables hi ha a l'edifici:

Informació addicional:

Propostes de millora:
El certificat d'eficiència energètica de l'edifici ha d'incloure millores a aplicar per a incrementar l'eficiència energètica.
Reviseu quines són les propostes suggerides.